


平田浄水場 小水力発電設備の発電電力量

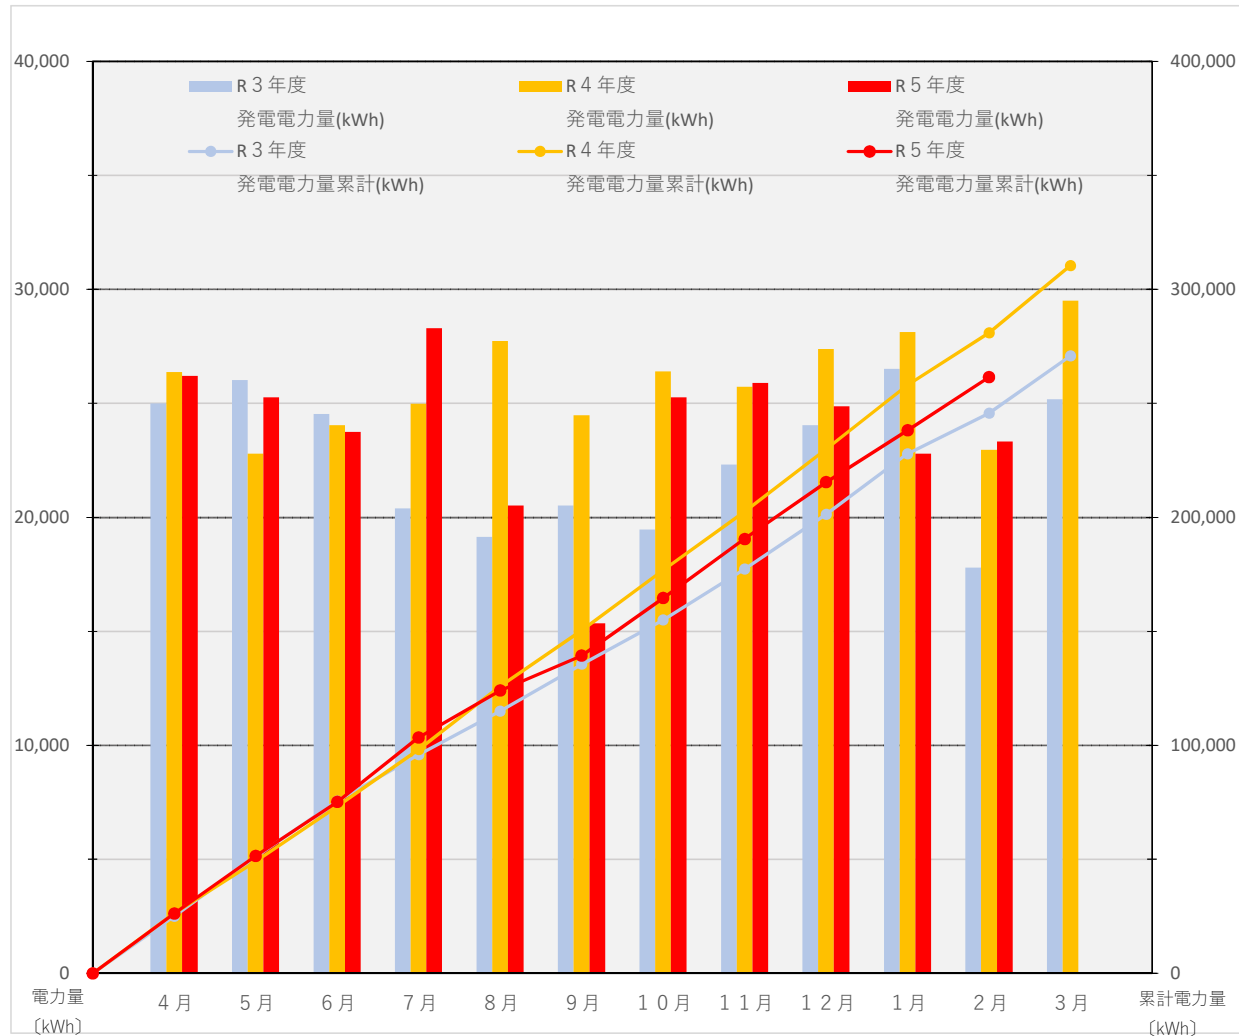

【設備概要】

水車型式	インライン型プロペラ水車
発電機型式	永久磁石型同期発電機
最大使用水量	0.208 m ³ /s
最大有効落差	39.59 m
最大出力	50 kW
年間発電電力量 (過去5年間平均)	302,560 kWh

計測月	R3年度 発電電力量 (kWh)	R3年度 所内使用電力 に対する割合 (%)	R4年度 発電電力量 (kWh)	R4年度 所内使用電力 に対する割合 (%)	R5年度 発電電力量 (kWh)	R5年度 所内使用電力 に対する割合 (%)
4月	24,987	76.2%	26,374	77.4%	26,196	75.8%
5月	26,023	83.1%	22,783	66.9%	25,263	78.6%
6月	24,536	80.2%	24,035	74.8%	23,740	75.5%
7月	20,385	58.5%	24,972	69.6%	28,296	82.2%
8月	19,142	56.6%	27,732	76.2%	20,516	51.7%
9月	20,517	68.6%	24,477	73.4%	15,353	45.3%
10月	19,461	63.7%	26,390	82.7%	25,256	79.3%
11月	22,310	70.0%	25,718	79.9%	25,896	79.7%
12月	24,036	61.3%	27,374	69.3%	24,865	66.3%
1月	26,506	61.6%	28,117	62.2%	22,794	57.0%
2月	17,785	41.8%	22,961	56.2%	23,329	63.0%
3月	25,174	60.5%	29,496	74.3%	-	-
合計・平均	270,862	65.2%	310,429	71.9%	261,504	68.6%